PROPRIETA' CONSORZIO UMBRO EDILE E T.R.T. EDILIZIA DI TORTI ARMANDO - FOLIGNO

PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DI UNA AREA C5 IN VIA MONTE SORATTE - COMUNE DI FOLIGNO.

APPROVATO CON DELIBERA C.C.
N. 104 del 12/03/1985

TAVOLA 2
SCALA VARIE
DATA

OPERE DI URBANIZZAZIONE

CONSORZIO UMBRO EDILE
FOLIGNO

T.R.T. EDILIZIA
di Torti Armando s.a.s.
Via Mazzini, 76 - 06034 Foligno

COMUNE DI FOLIGNO - URBANISTICA
CONFORME AL ~~ESAMINATO CON~~ PARERE FAVOREVOLE ~~SFAVOREVOLE~~ E RELATIVE CONDIZIONI
DALLA COMMISSIONE ~~EDILIZIA~~ URBANISTICA NELLA SEDUTA DEL - 3 GEN. 1985
Il Segretario

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
DOTT. ING. PIERO BARDI
Nº 189

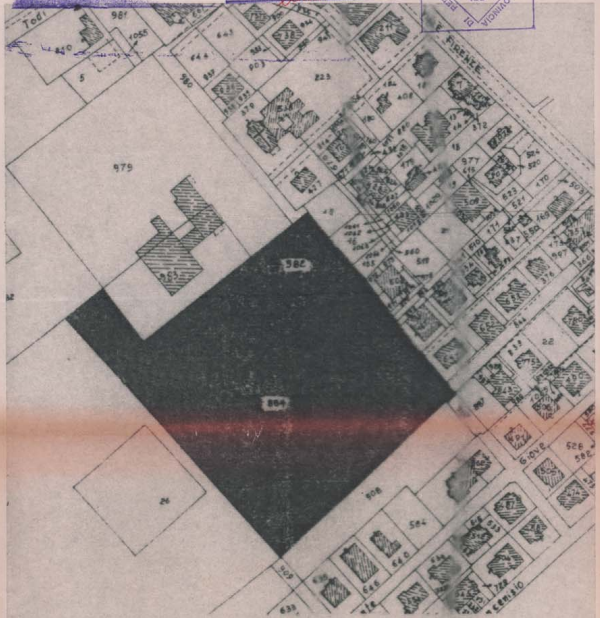

Todi
981
1055
840
5
644
643
903
223
975
Firenze
864
982
24
908
584

planimetria catastale - rapp. 1:2000
Foglio n. 137 · part. n. 864 - 982

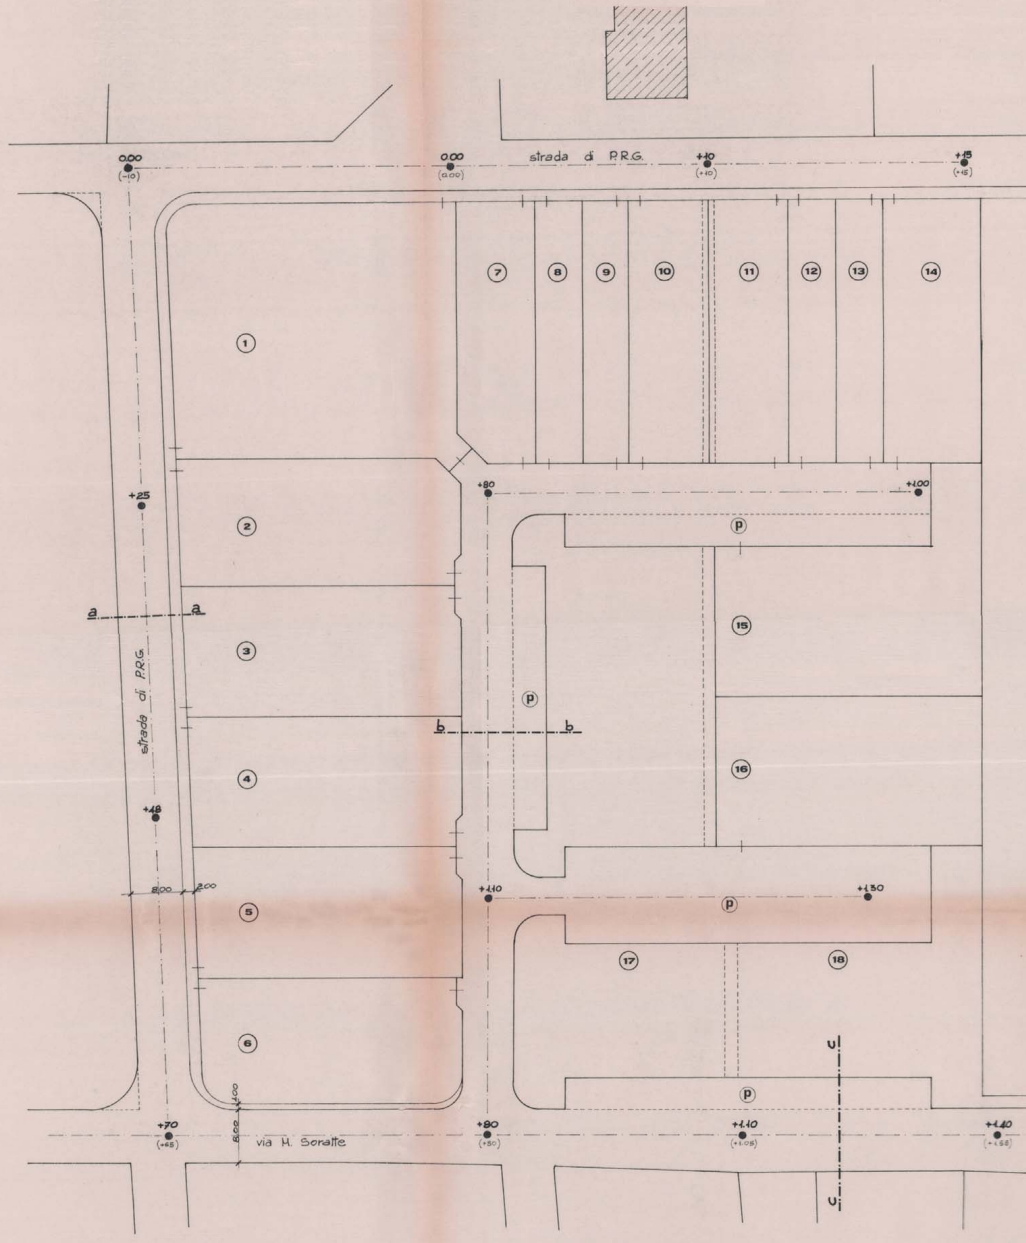

strada di P.R.G.
0.00
(-10)
0.00
(0.00)
+10
(+10)
+15
(+15)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
+25
+48
+80
+1.00
+1.10
+1.30
p
a
a
b
b
8.00
2.00
u
u
+70
(+65)
+80
(+80)
+1.10
(+1.08)
+1.40
(+1.55)
via M. Soratte
8.00
1.00

quote stradali rapp. 1:500

0.00 quote stradali
(0.00) quote stradali



8.00
2.00
+35
+55

a-a



7.50
5.00
+1.00
p
+1.20

b-b

sezioni stradali rapp. 1:100

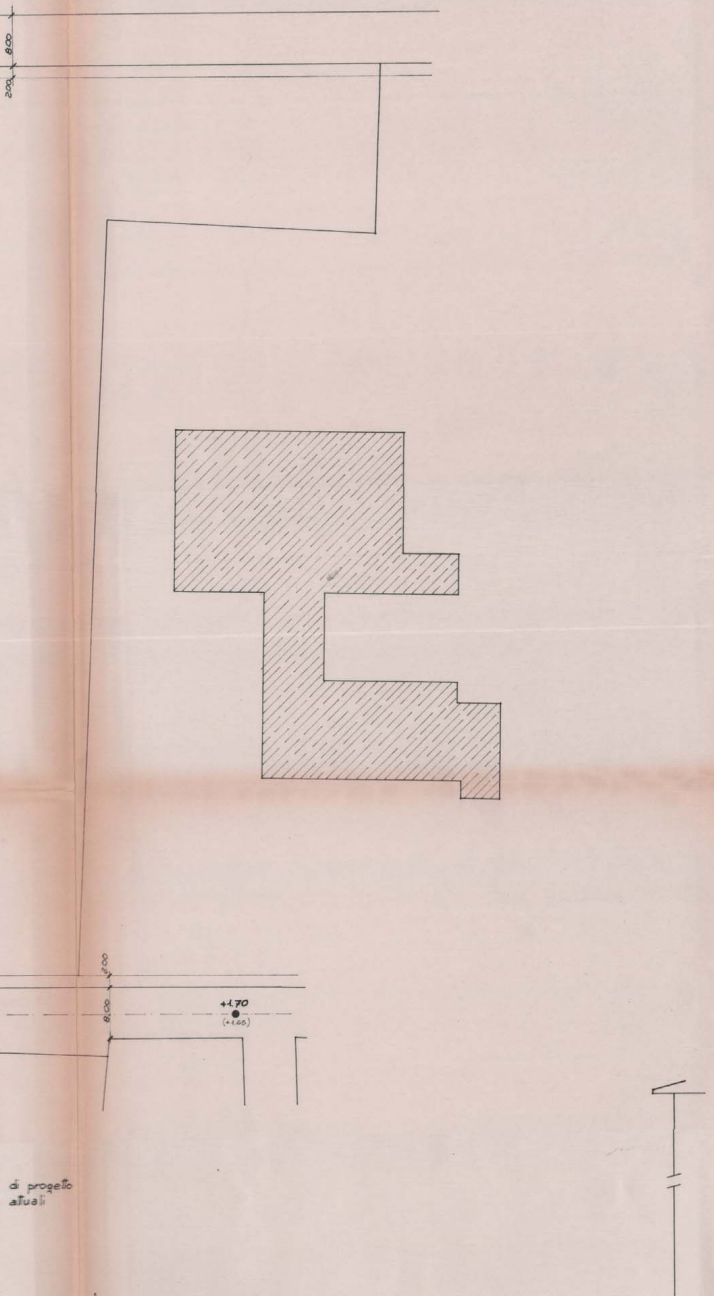
800
200
+1.70
(+1.65)
di progetto
attuali
~ 10.00
5.00
+1.20
p
+1.40
+1.60

c-c

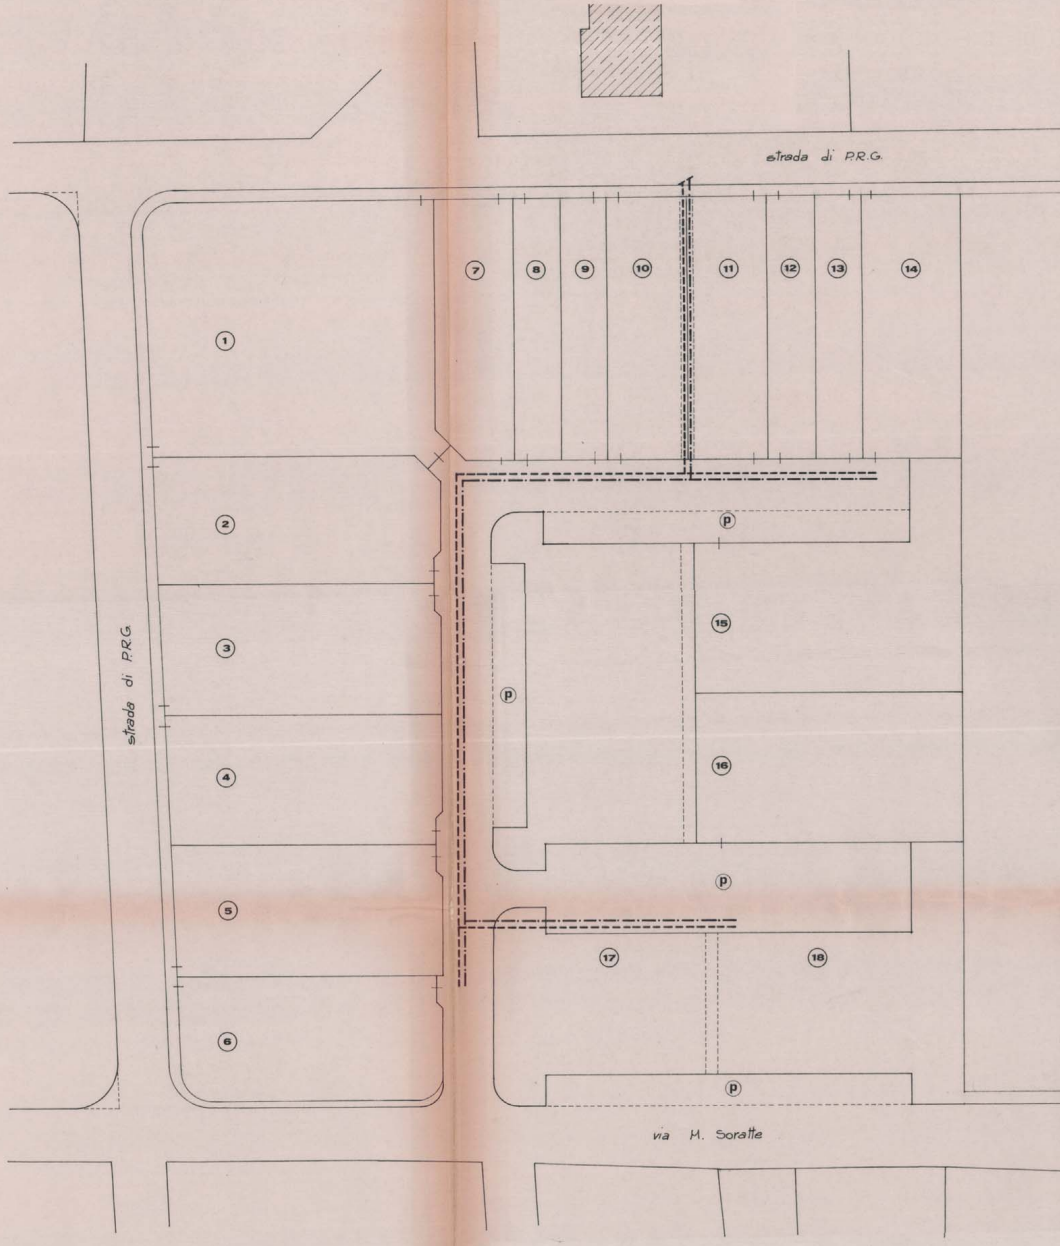
strada di P.R.G.
strada di P.R.G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
p
p
p
p
via M. Soratte

rete idrica - metano rapp. 1:500

—·— rete idrica
----- rete distrib.

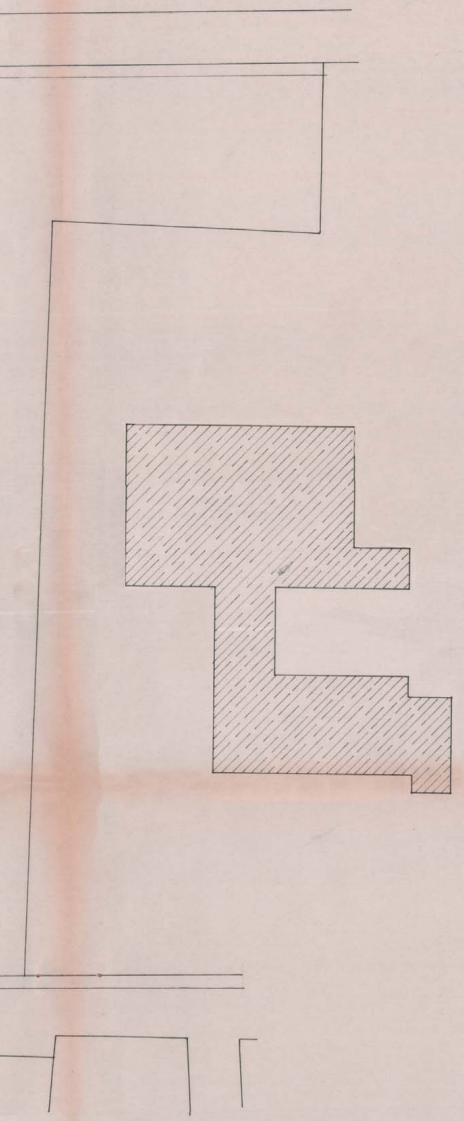

da realizzare
metano da realizzare

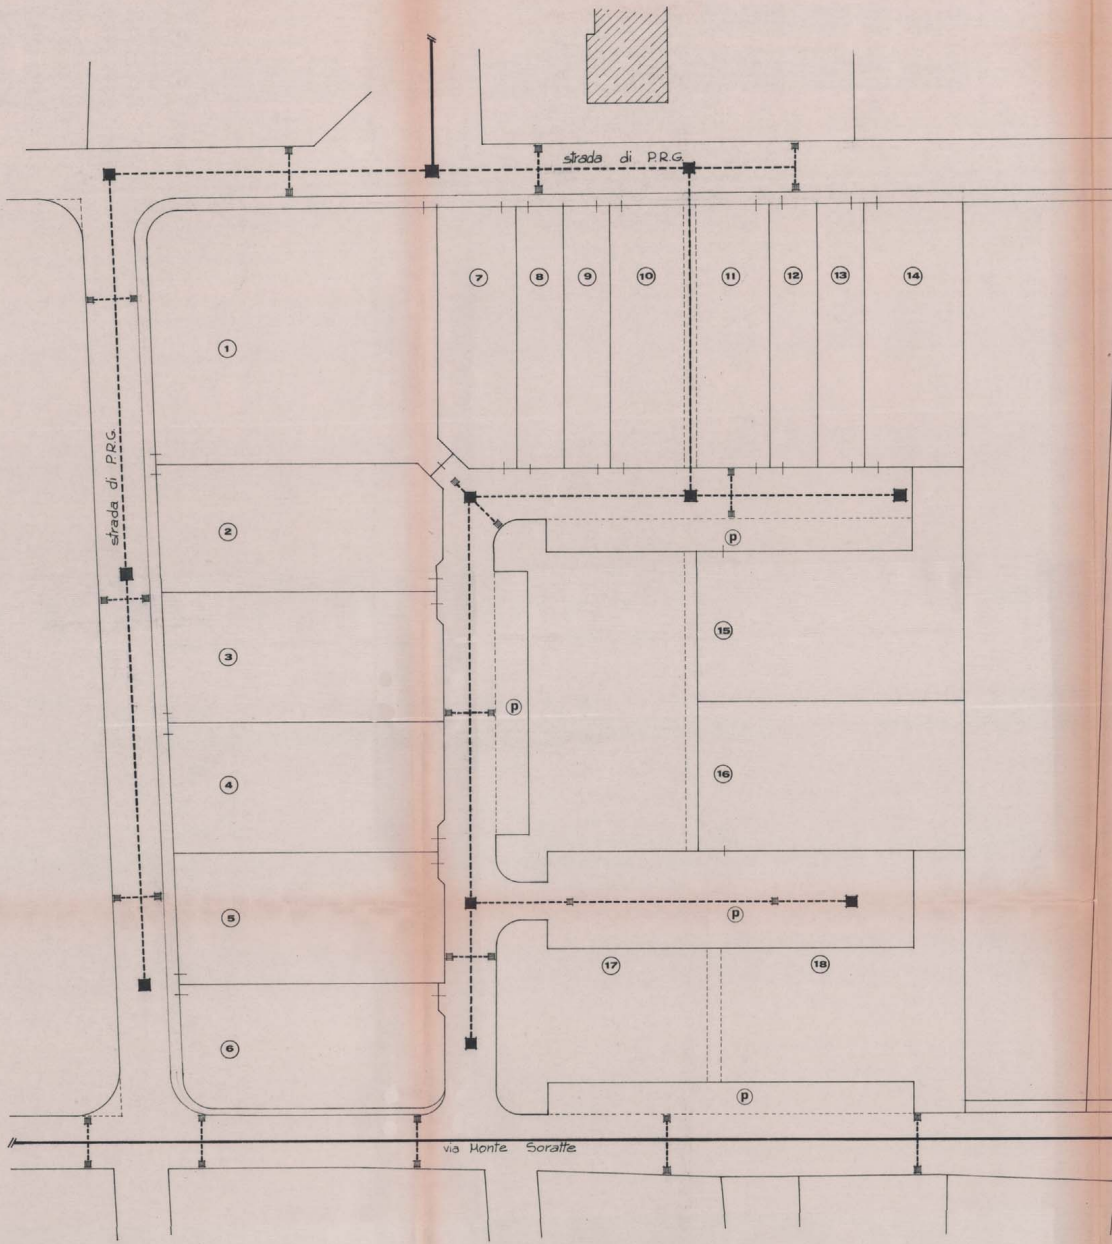
strada di P.R.G.
strada di P.R.G.
via Monte Soratte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
p
p
p
p

rete fognante rapp. 1:500

— fognatura esistente
---- fognatura da realizzare
■ pozzetto d' ispezione
▪ caditoia

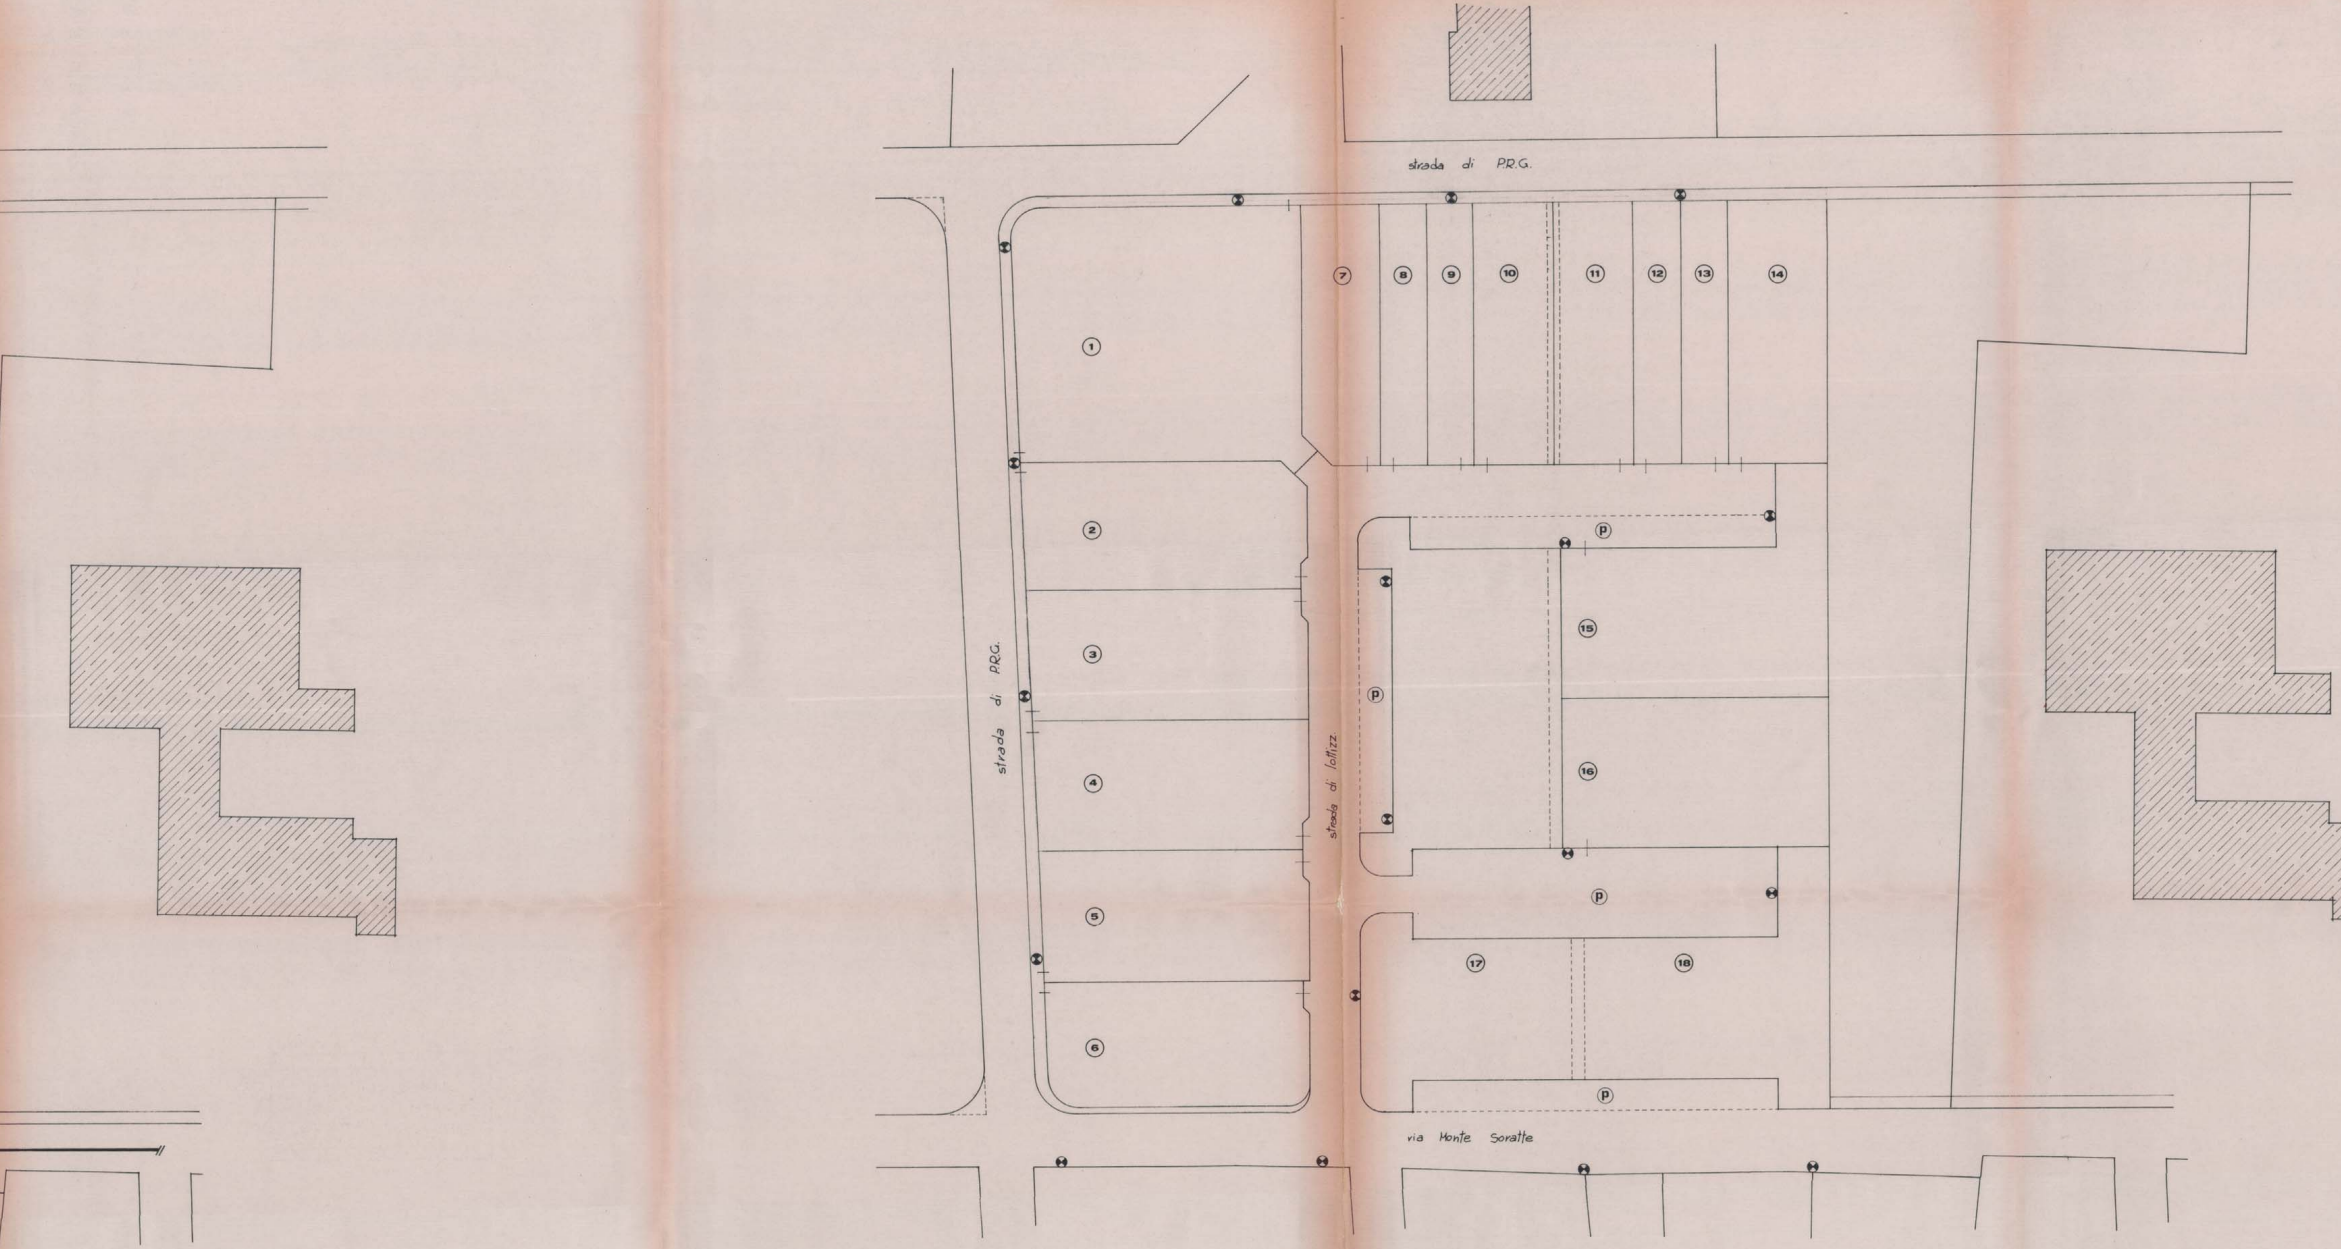
strada di P.R.G.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P
P
P
P
strada di P.R.G.
strada di lottizz.
via Monte Soratte

rete elettica - illuminazione - sip

PARTICOLARI FOGNATURA

FOGNA CON TUBI DI CEMENTO

AREA CALCESTRUZZO MQ. 0.10
SCAVO 40÷50 X H VARIABILE


MATERIALE INERTE
H VARIABILE
40÷50

PARTICOLARE DEL POZZETTO CON CADITOIA RAPP. 1:20
E DEL POZZETTO ISPEZIONE



PARTICOLARI IMPIANTO ELETTRICO

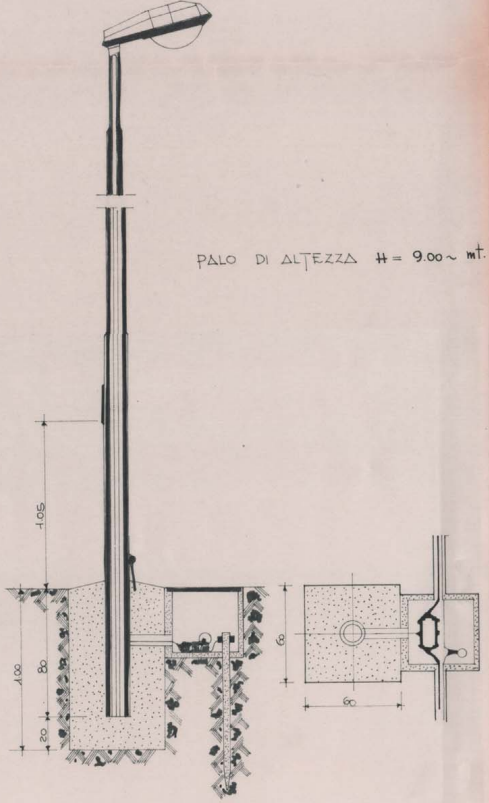
1.05
1.00
80
20
60
60

PALO DI ALTEZZA H = 9.00 ~ mt.

POZZETTO DI TERRA E DERIVAZIONE



CAVO INTERRATO


80
MATERIALE INERTE
CAVI IN TUBO P.V.C.
40